



Wymiana ZK3 na ZK4

ZESTAW ZŁĄCZOWY typu ZK4

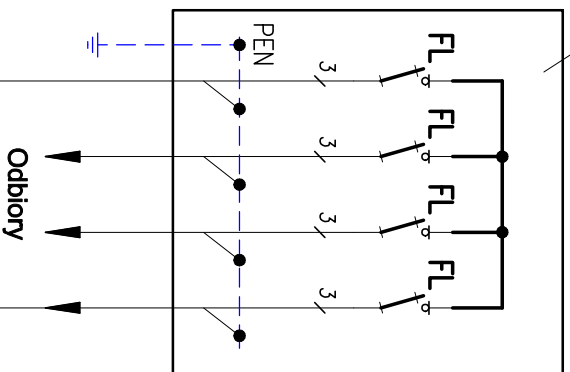

Zasilanie ze stacji tr. nr R7/43-02
Kabel typu YAKY 4x120mm²


ZŁĄCZE Z-1 typu ZK1



YAKY 4x120 mm²


Do przyłącza kablowego Z-3
Kabel typu YAKY 4x70mm²
Pz =15kW, I =~550m ΔU =2,1%

ZŁĄCZE KABLOWO POMIAROWE ZKP typu ZK2a-2P



YAKY 4x35 mm²

ZŁĄCZE Z-2 typu ZK1



YAKY 4x35 mm²

Do przyłącza kablowego Z-4
Kabel typu YAKY 4x185mm²
Pz =15kW, I =~1,4km ΔU =2%

Inwestycja: KONTENEROWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW I SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA PODSTREFY LSSE OKMIANY		Nazwisko		Nr upr.	Data	Podpis
ADRES: OBRĘB OKMIANY, GMINA CHOJNOW		Projektant		elektryczne		08.2012
Typu rysunku: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ		Wykonat		Krzysztof Jastrzębski		"
SCHEMAT ZASILANIA ZŁĄCZA ZKP		Sprawdził		Krzysztof NOCON		elektryczne 24/97
Branża: wod.-kan.		Projekt nr		498/11-05		"
Zastępuje rys		Podziątka		Hanna BLAHUT		"
Stadium : Projekt wykonawczy		Nr arch. rys.		498/11-05-03		Arkusz Zmiany
P.W. "ENEKO" SP. Z O.O. - GLIWICE						

