


WZGLĘDNE PRZEMIAŁY ZASTRZEŻENIE: Rozpisanie lub rozpisanie (zawieszenie) dokumentu jest prawnie zabezpieczone. Autorskie - licencja: SN-347-82812888

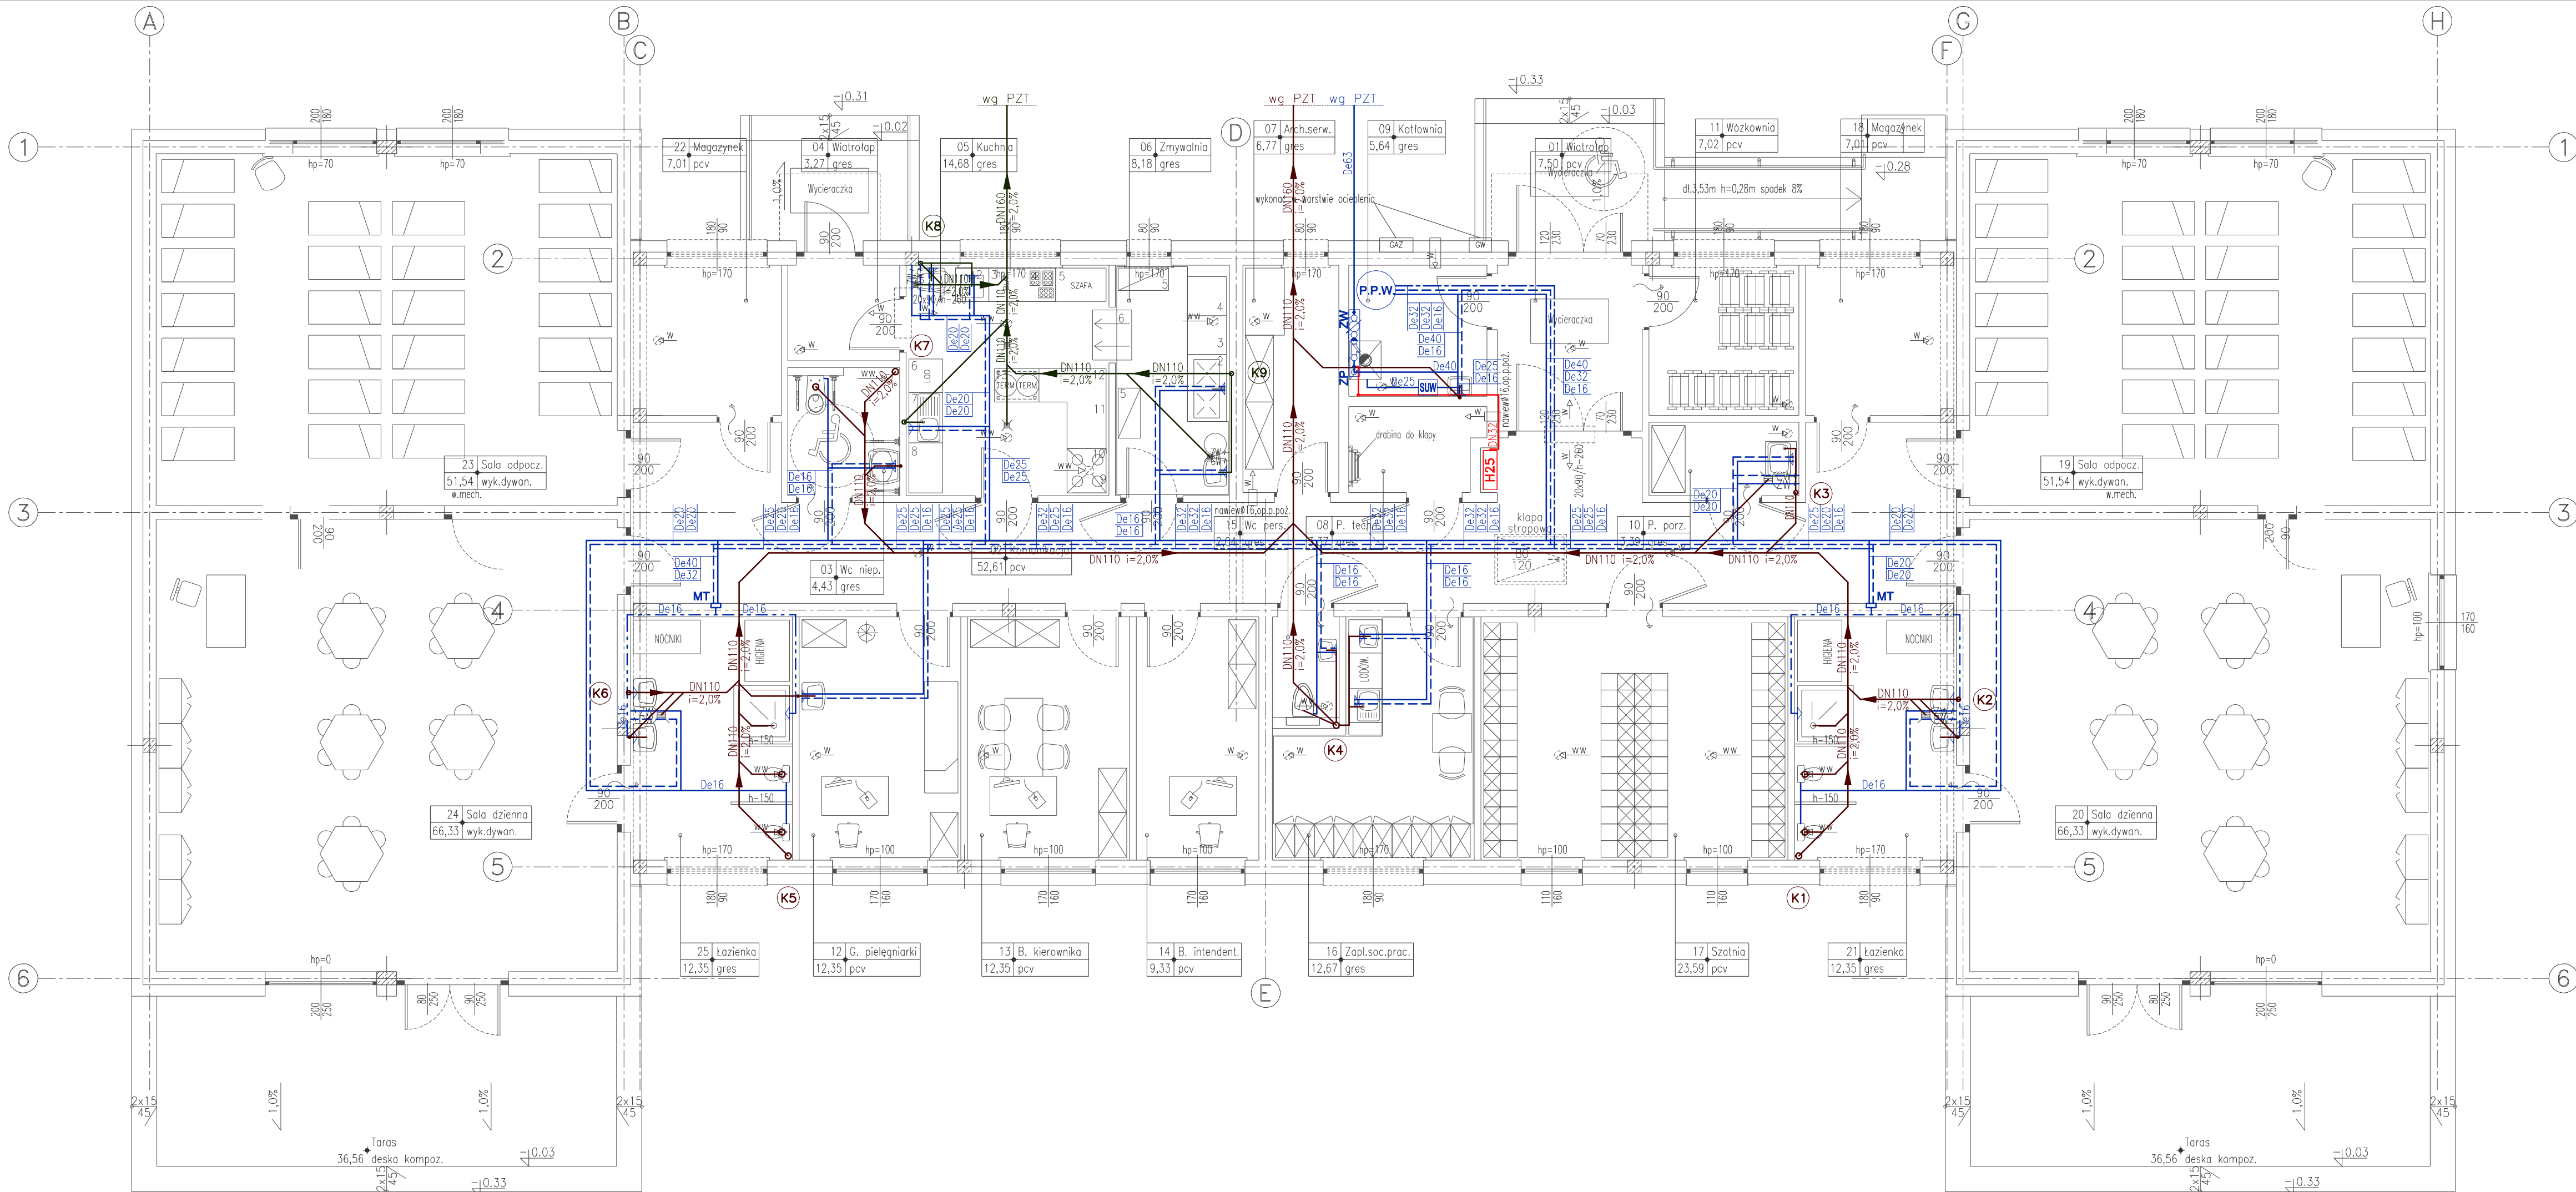

- instalacja wody — zimnej
- - - instalacja wody — ciepłej
- - - instalacja ciepłej wody
- - - instalacja wody mieszanej
- - - instalacja p.poz.
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja kanalizacji sanitarnej kuchni

ZW — zestaw wodociągowy — wodomierz główny
ZP — zawór pierścieniowy
MT — mieszacz termosygnalizujący w zamkniętej szafce
P.P.W. — pojemnościowy podgrzewacz wody 300l
SUW — stacja uzdatniania wody
H25 — szafka hydrauliczna na hydrant UN25
K1, K4, K5, K7 — pion kanalizacji sanitarnej DN110
K2, K3, K6, K8, K9 — pion kanalizacji sanitarnej DN75

- Uwagi:
- Rury ciepłej wody żelazowe aluminiowe o grubości:
 - 20 mm dla rur o średnicy wewnętrznej do 22 mm,
 - 30 mm dla rur o średnicy wewnętrznej od 22 mm do 35 mm.
 - Rury zimnej wody oraz ciepłej wody w warstwach posadzkowych żelazowe aluminiowe o grubości 6 mm.
 - Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką kanałową.
 - Piony kanalizacyjne wyposażać w reżące (o średnicy pionu) umieszczoną możliwie najniżej.
 - Średnice podejść do przyłączy sanitarnych przyjmować zgodnie z PN-92/B-01/707, podejścia prowadzić ze spadkiem min. 2%. Podłączenie miski ustępowej do pionu wykonać zgodnie z punktem 4.2.1. PN-92/B-01/707.
 - Przebiegi instalacyjne przez przegrody (ściany, stropy) powinny posiadać klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż wymagana dla danej przegrody.

Przyjęte średnice i grubości ścianek w projekcie: wody			
ozn. na rys.	średnica zew. Dn	grubość ścianki	
16	16	2,0	
20	20	2,0	
25	25	2,3	
32	32	2,9	
40	40	3,7	

Średnice podejść do przyłączy sanitarnych			
przebieg san. kom.	zimna woda	ciepła woda	kanalizacja
liniowa U	16	16	PCV40
liniowa Zz	16	16	PCV50
wprowadz. W			PCV50
liniowa Mu	16		PCV110
liniowa Zz	16	16	
liniowa W	16	16	PCV50
liniowa Zz	16	16	PCV50

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

FOSSA

inwestor	Gmina Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59–225 Chojnów		
obiekt	Budowa budynku gminnego żłobka, przyłącza wody, przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze studniami szachtowymi, instalacją gazu wraz z dwoma zbiornikami podziemnymi poś. 4800l, wewnętrznej linii zasilającej, wewnętrznej linii zasilającej oświetlenie zewnętrzne, zjazdu z drogi gminnej, drogi dojazdowej z miejscami postojowymi, wody ściekowej		data 21.12.2020
adres	działka nr 1278/3, 1278/2 (ar.), 1293 (ar.) obr. ewid. 0001 Białe, jedn. ewid. 020902_2 Chojnów		
rysunek	RZUT PRZYZIEMIA – instalacje wod-kan	skala 1:75	rys. S1
stadium	P.W. – INST. SANITARNE	nr upr.	
projektant	mgr inż. Bartłomiej Dąbrowski	w specyfikacji instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń w zakresie 18.05.07 w specyfikacji instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wodociągowych	